



Klimaregler K601SB

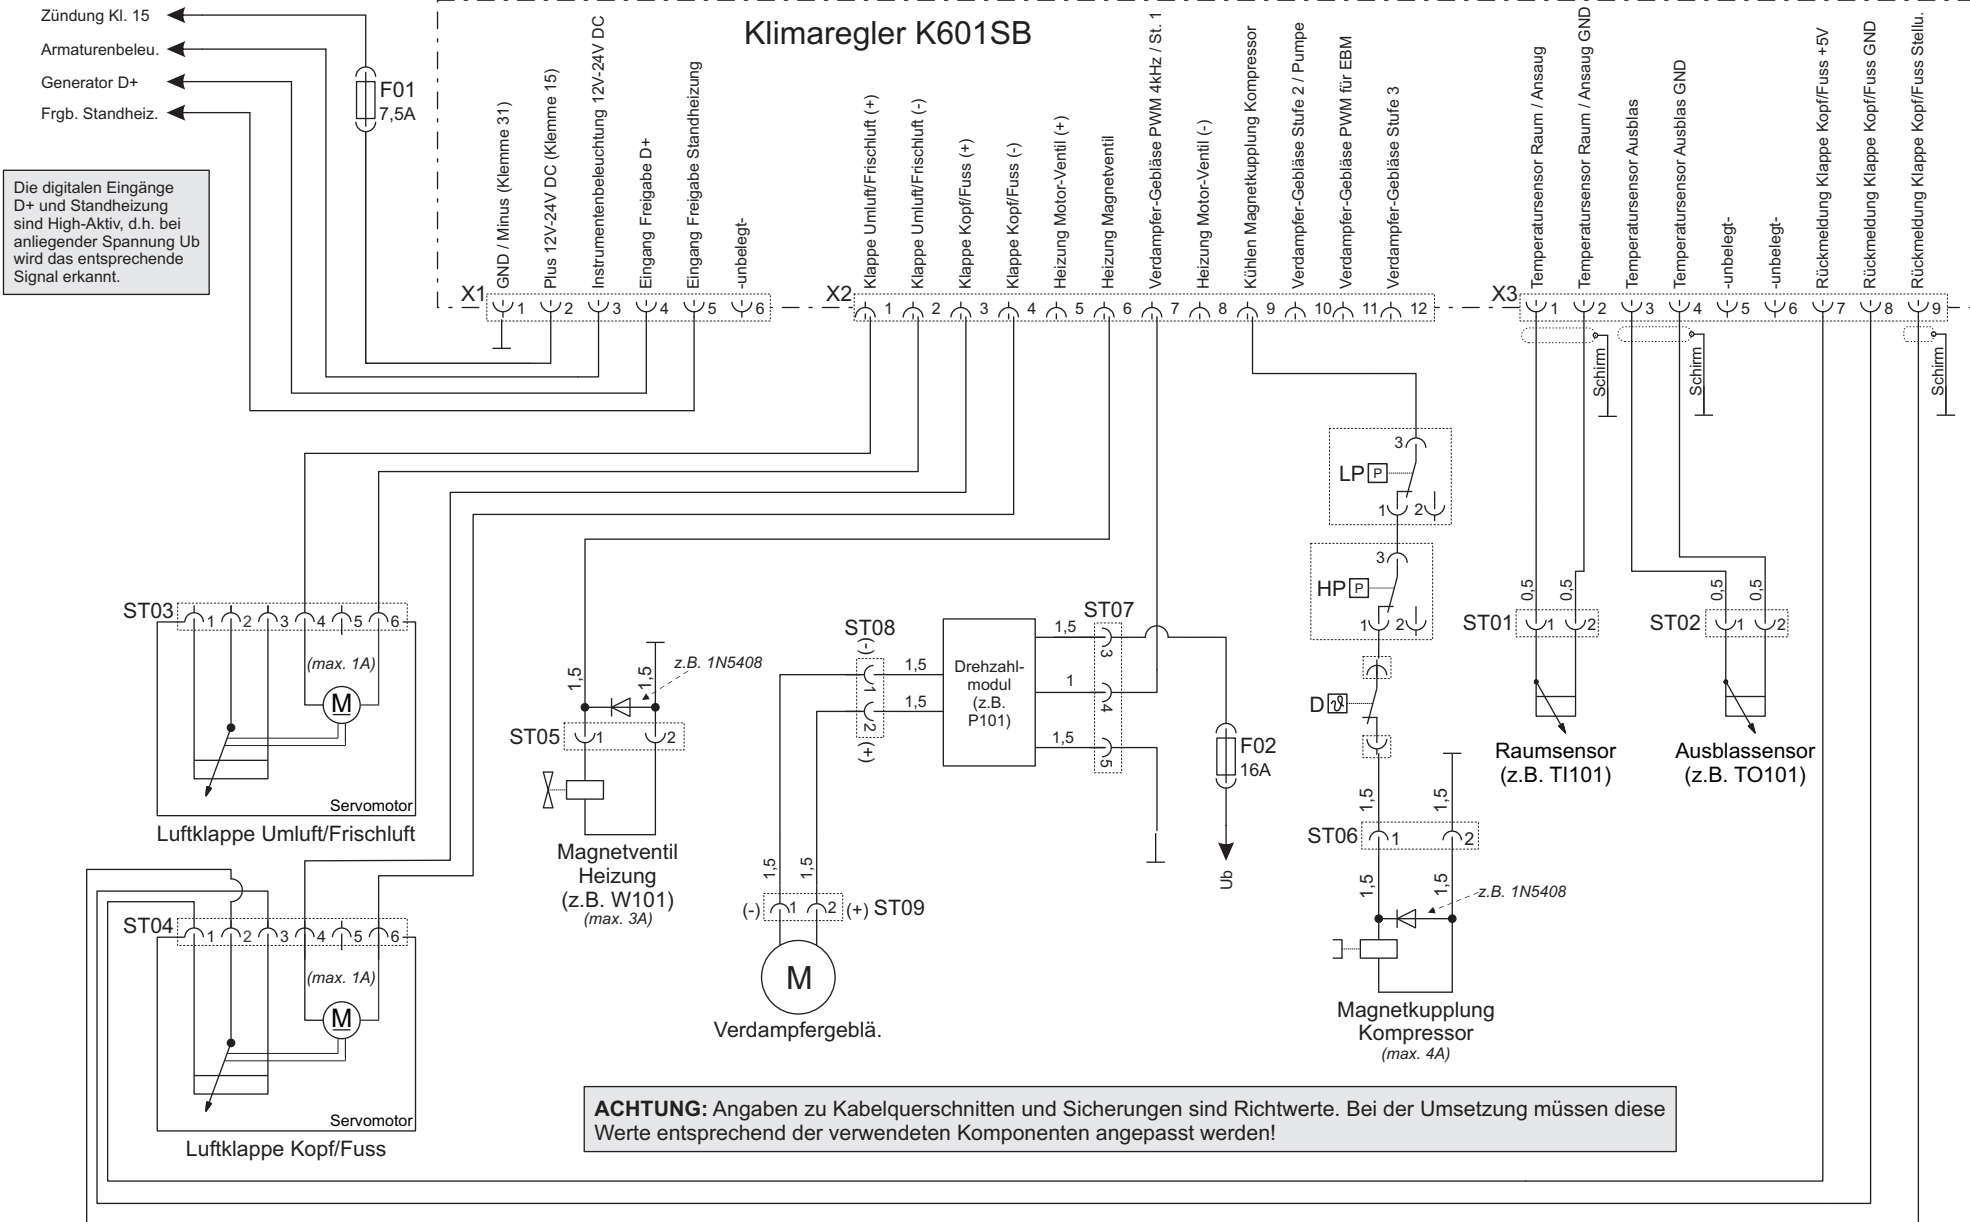


Nr.	Änderung	Datum	Name	Nr.	Änderung	Datum	Name	Typ:	K601SB	Beispiel-Schaltplan für Klimaregler K601SB Standard (8 Tasten) -VD-Gebläse mit DZM-	RICHARDT STEUER- UND REGELGERÄTE GMBH Richardt Steuer- und Regelgeräte GmbH Am Kupferacker 2 D-36280 Oberaula
1	Schirm für RM Serv. Mot.	19.7.13	DS					Z-Nr.:	Z001-K601SB		
								Blatt:	1/1		
								Gez.:	16.07.2013 DS		
								Gepr.:	16.07.2013 DS		

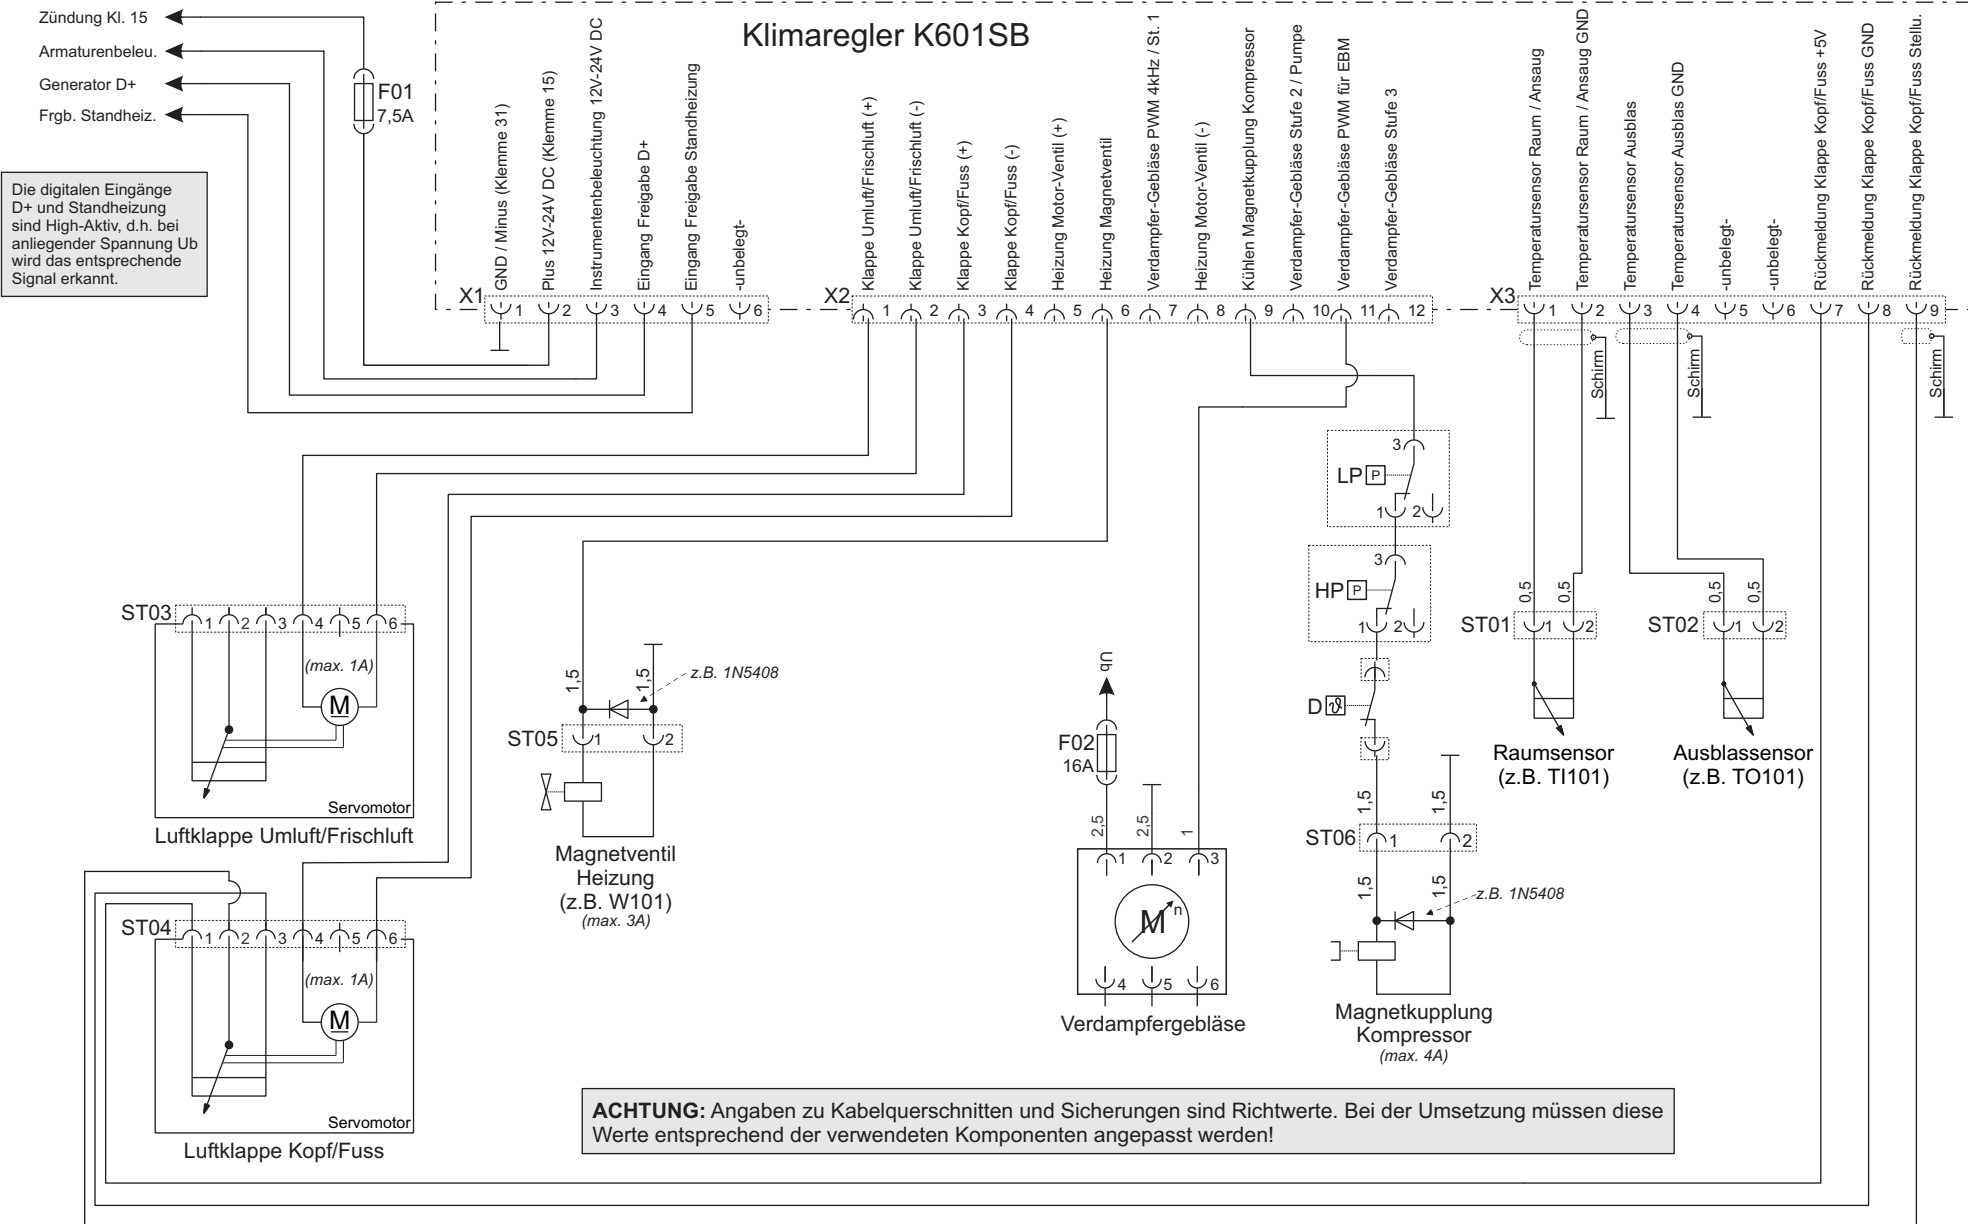

Nr.	Änderung	Datum	Name	Nr.	Änderung	Datum	Name	Typ:	K601SB	Beispiel-Schaltplan für Klimaregler K601SB Standard (8 Tasten)	RICHARDT STEUER- UND REGELGERÄTE GMBH Richardt Steuer- und Regelgeräte GmbH Am Kupferacker 2 D-36280 Oberaula
1	Schirm für RM Serv. Mot.	19.7.13	DS					Z-Nr.:	Z002-K601SB		
								Blatt:	1/1		
								Gez.:	16.07.2013 DS		
								Gepr.:	16.07.2013 DS		
										-VD-Gebläse mit integrierter Steuerelektronik-	


Die digitalen Eingänge D+ und Standheizung sind High-Aktiv, d.h. bei anliegender Spannung Ub wird das entsprechende Signal erkannt.

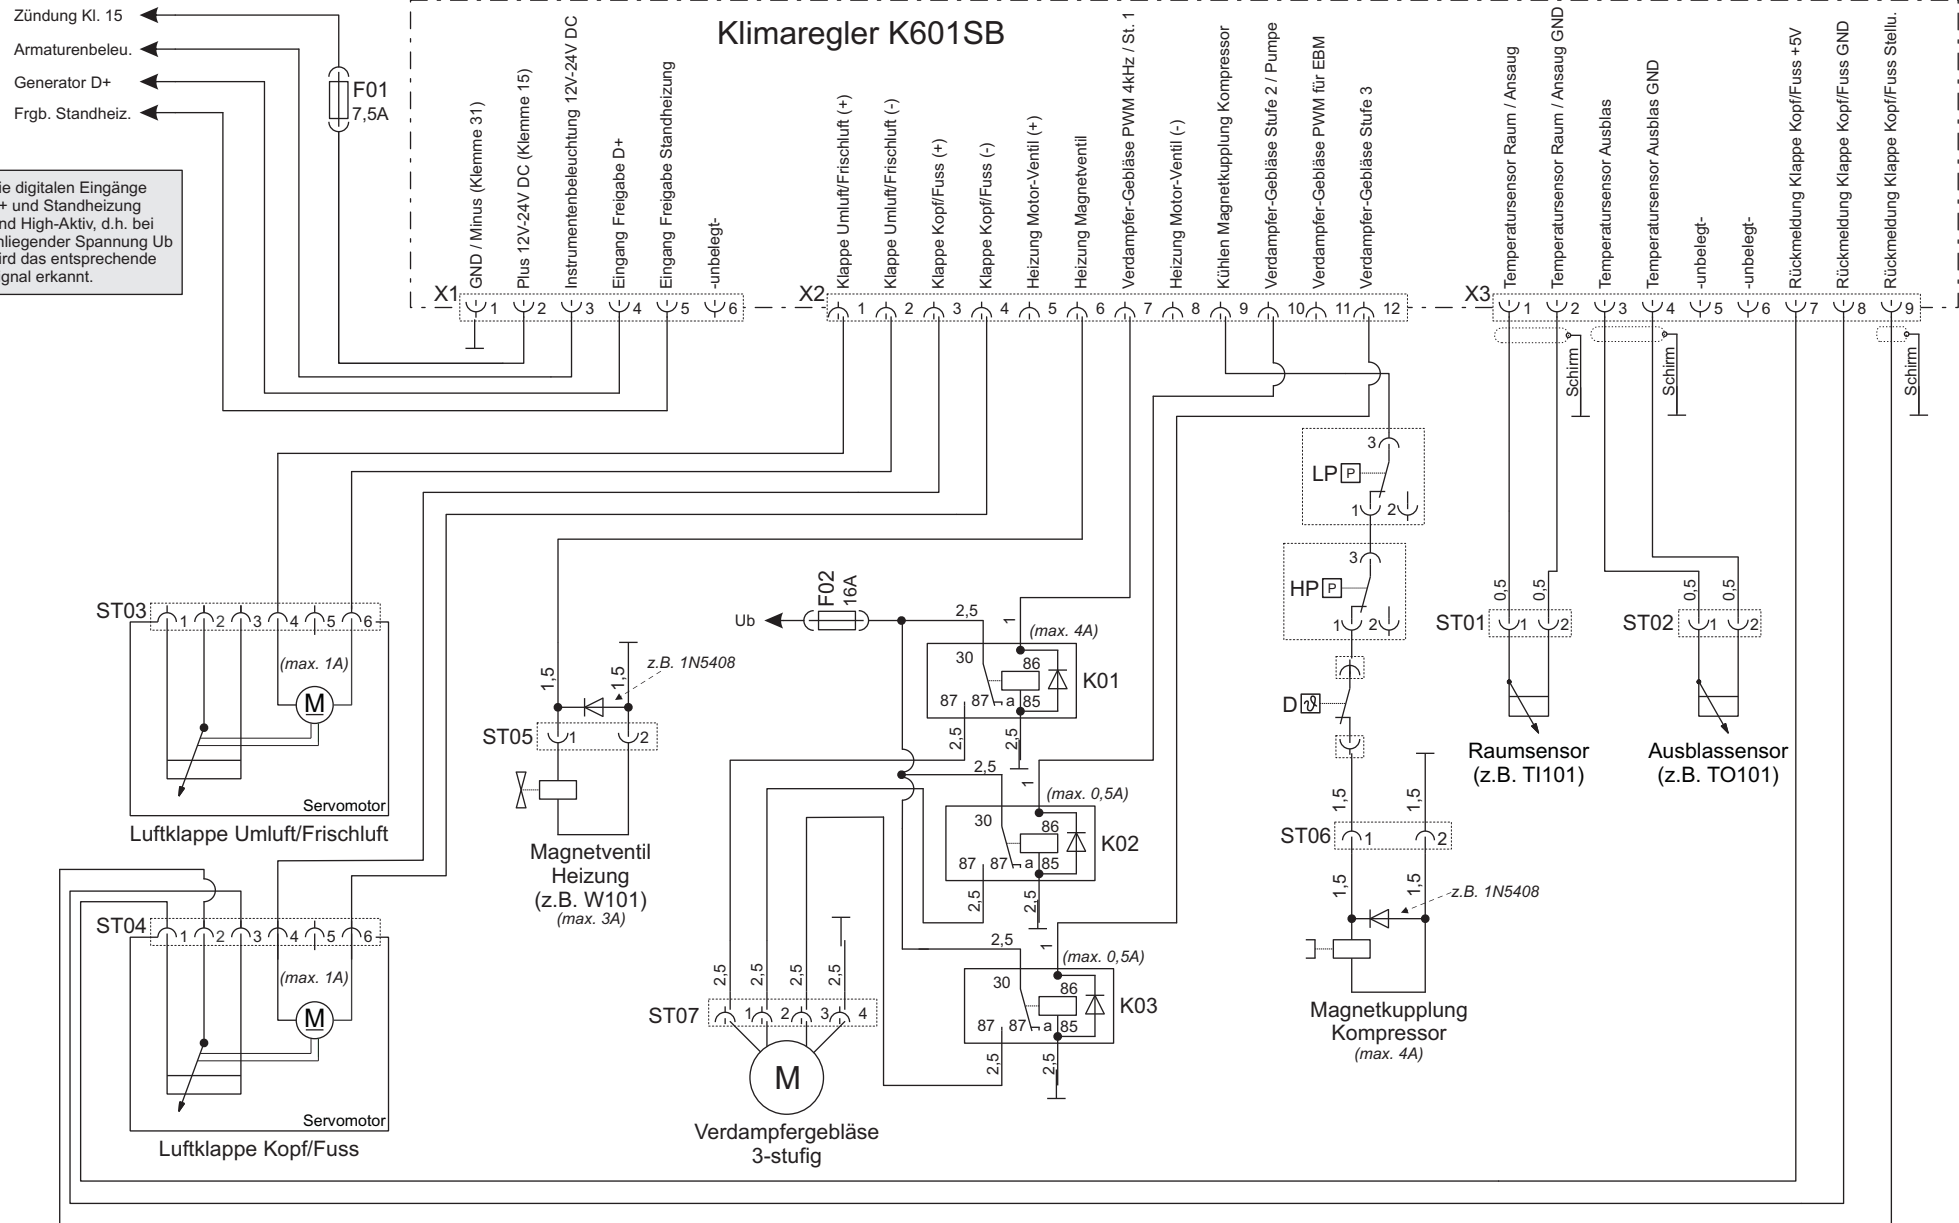

ACHTUNG: Angaben zu Kabelquerschnitten und Sicherungen sind Richtwerte. Bei der Umsetzung müssen diese Werte entsprechend der verwendeten Komponenten angepasst werden!

Nr.	Änderung	Datum	Name	Nr.	Änderung	Datum	Name	Typ:	K601SB	Beispiel-Schaltplan für Klimaregler K601SB Standard (8 Tasten) -VD-Gebläse dreistufig-	RICHARDT STEUER- UND REGELGERÄTE GMBH Richardt Steuer- und Regelgeräte GmbH Am Kupferacker 2 D-36280 Oberaula
1	Schirm für RM Serv. Mot.	19.7.13	DS					Z-Nr.:	Z003-K601SB		
								Blatt:	1/1		
								Gez.:	16.07.2013 DS		
								Gepr.:	16.07.2013 DS		

Klimaregler K601SB

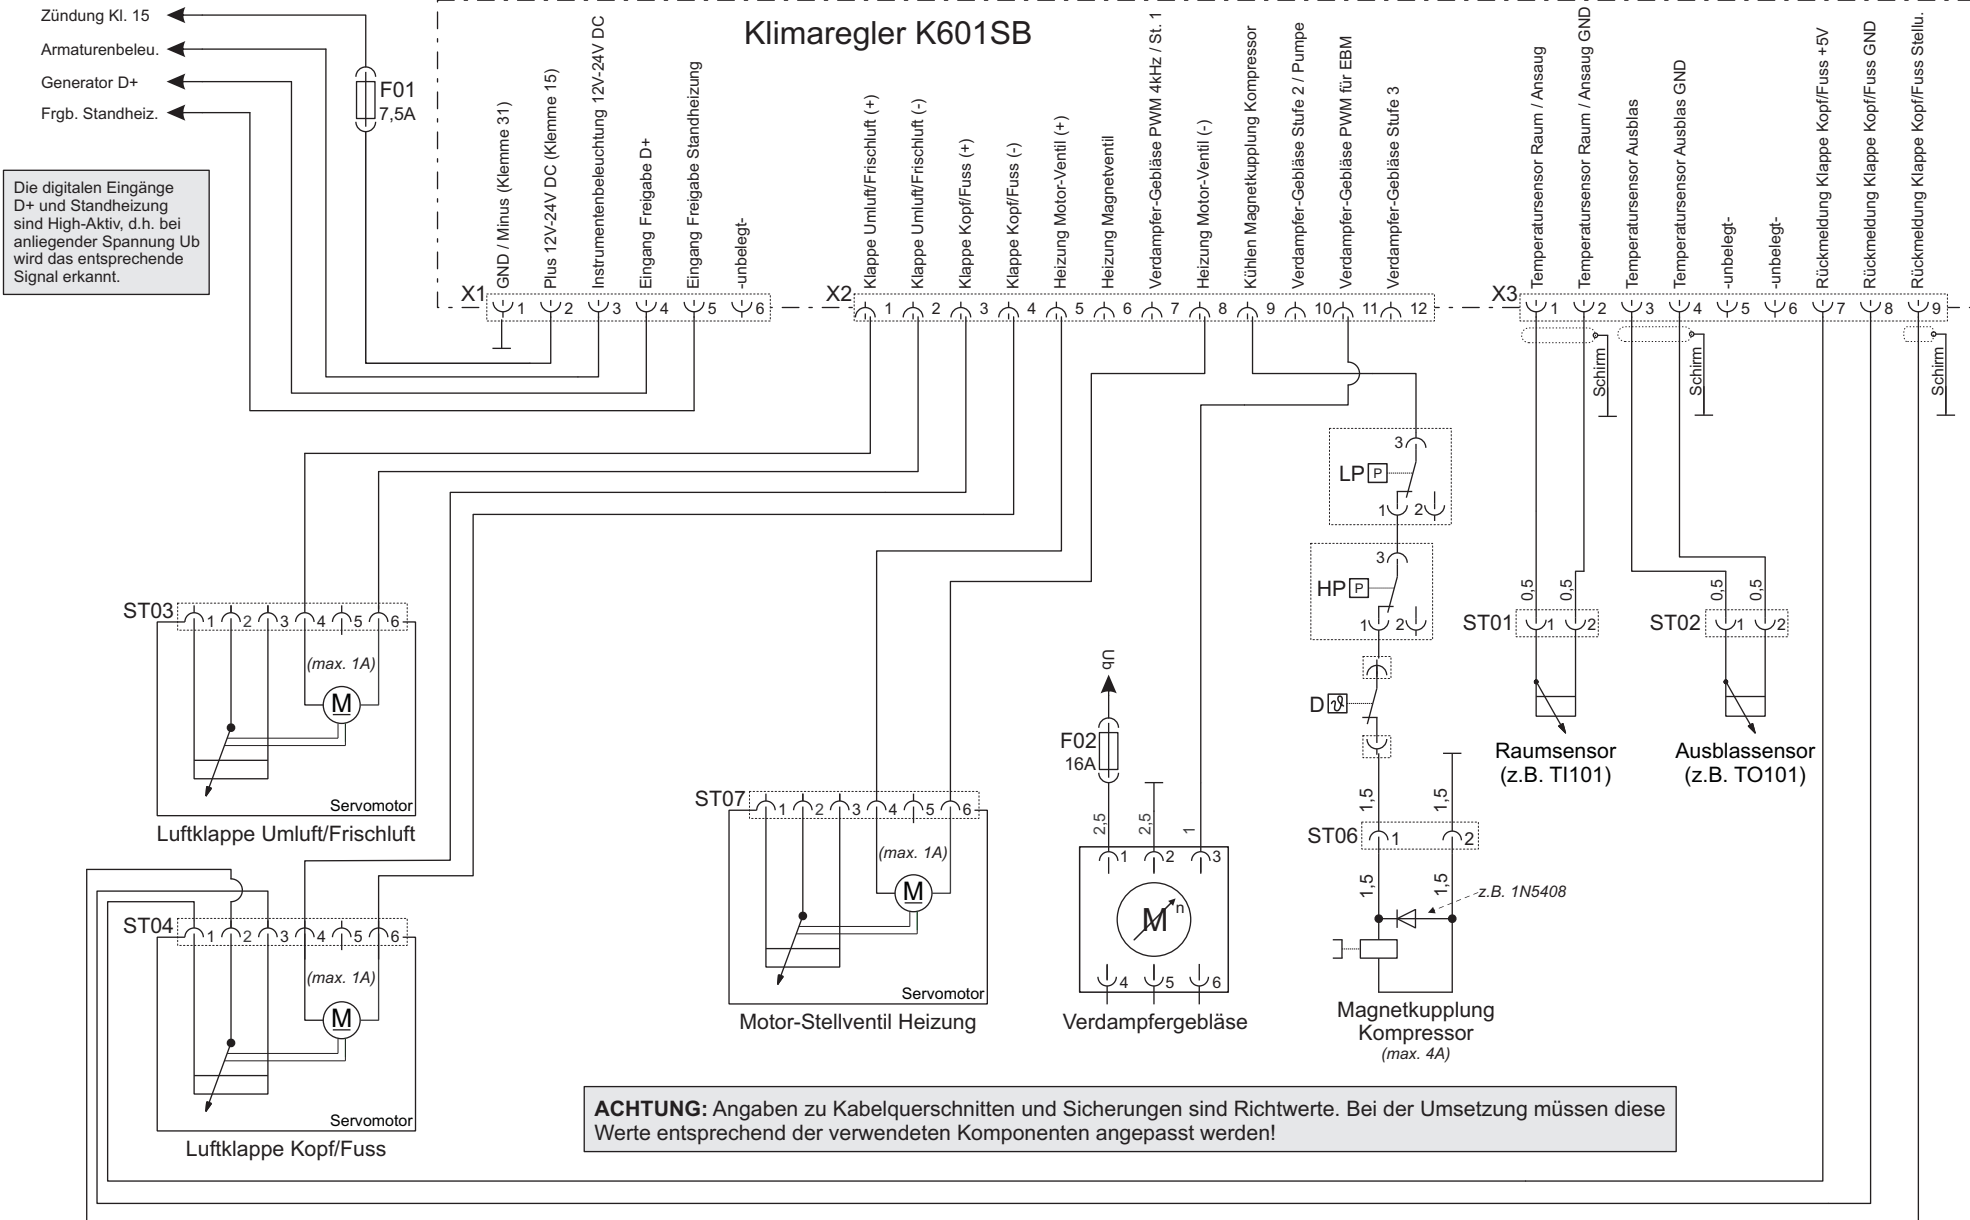

Nr.	Änderung	Datum	Name	Nr.	Änderung	Datum	Name	Typ:	K601SB	Beispiel-Schaltplan für Klimaregler K601SB Standard (8 Tasten) -Heiz-Motorventil-	RICHARDT STEUER- UND REGELGERÄTE GMBH Richardt Steuer- und Regelgeräte GmbH Am Kupferacker 2 D-36280 Oberaula
								Z-Nr.:	Z004-K601SB		
								Blatt:	1/1		
								Gez.:	16.09.2014 DS		
								Gepr.:	16.09.2014 DS		